
Инструкция по монтажу

Комплект для подключения расширительного бака и сливной линии Logano G215/G225

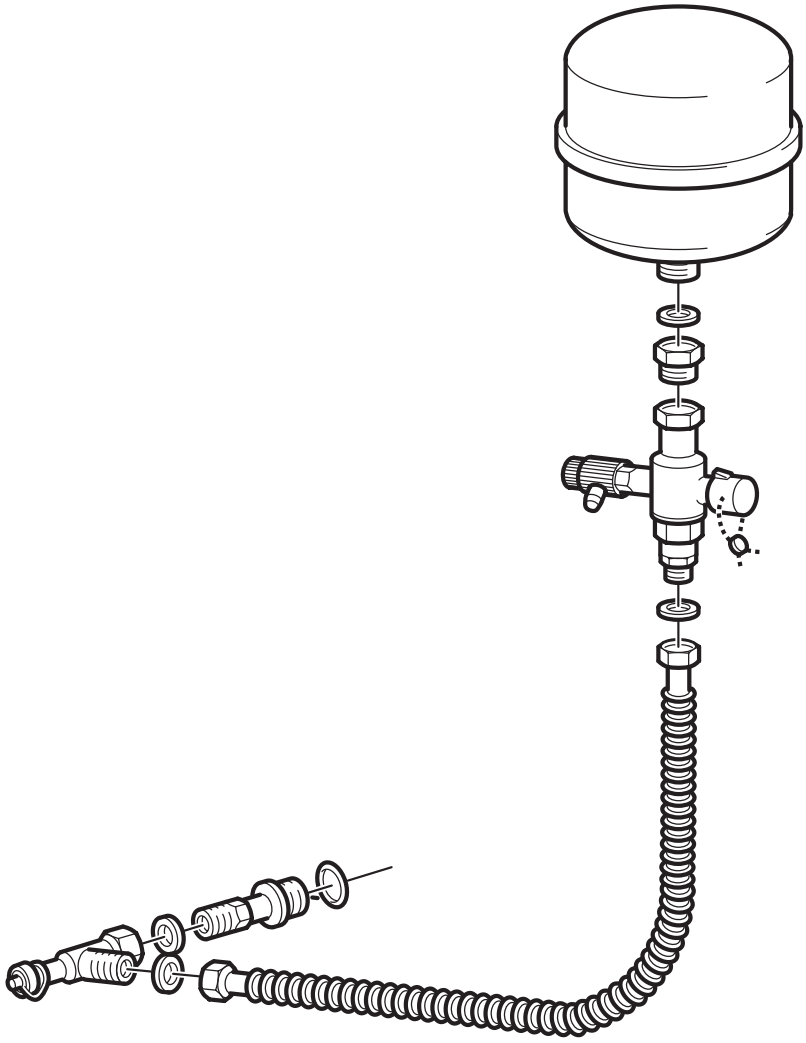

Buderus

Монтаж комплекта для подключения расширительного бака и сливной линии

Используйте только фирменные запчасти Будерус. Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей, поставленных не фирмой Будерус.

УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При монтаже и работе отопительной установки соблюдайте нормы и правила, действующие в той стране, где она эксплуатируется!

Применение по назначению

Комплект расширительного бака и сливной линии предназначен для подключения к отопительным котлам Logano G215 и G225.

Уплотнение

Уплотнения, необходимые для монтажа элементов, прилагаются в соответствующей упаковке.

Монтаж комплекта расширительного бака и сливной линии

- Уложить кольцо (**9**) в переходник (**8**).
- Завернуть переходник в отверстие для подключения сливной линии (EL) (**10**) на отопительном котле.
- Уложить уплотнение (**7**) в накидную гайку сливного крана (**6**) и прикрутить его к переходнику (**8**).
- Уложить уплотнение (**2**) в накидную гайку металлического гофрированного шланга (**5**) и прикрутить ее к сливному крану (**6**).
- Прикрутить переходник (**3**) с уплотнением (**2**) к расширительному баку (**1**) или уплотнить штуцер на расширительном баке и прикрутить переходник.
- Прикрутить колпачковый вентиль с накидной гайкой (**4**) к переходнику (**3**).
- Вложить уплотнение (**2**) в накидную гайку металлического гофрированного шланга (**5**) и прикрутить к колпачковому вентилю (**4**).
- Проверить, полностью ли открыт колпачковый вентиль.
- Опломбировать защитный колпачок (см. инструкцию по монтажу колпачкового вентиля).
- Проверить герметичность установки.

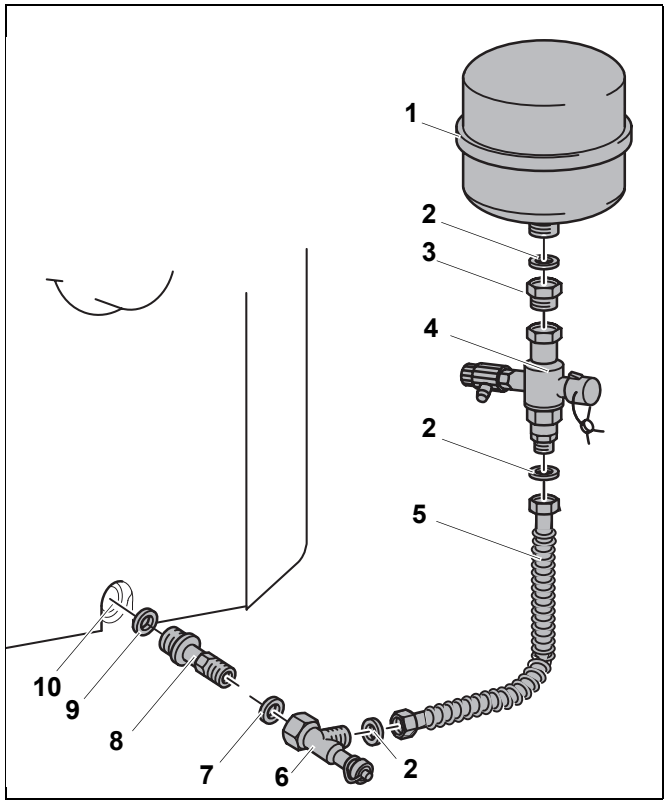


Рис. 1 Монтаж комплекта для подключения расширительного бака и сливной линии

Поз. 1: *расширительный бак (не входит в поставку)*

Поз. 2: *уплотнение Ø 20 x 24 x 2*

Поз. 3: *переходник G 1 x Rp ¾, как вариант, переходник G 1 x Rp 1*

Поз. 4: *колпачковый вентиль G 1 x G ¾*

Поз. 5: *металлический гофрированный шланг DN 20*

Поз. 6: *кран для слива*

Поз. 7: *уплотнение Ø 24 x 30,5 x 2*

Поз. 8: *переходник G 1½ x G 1*

Поз. 9: *кольцо Ø 50 x 3*

Поз. 10: *подключение сливной линии (EL)*